Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

RÈGLEMENT R.A.V.Q. V.Q. 95-423

RÈGLEMENT RELATIF À LA GESTION DU RÉSEAU DES COLLECTEURS D'ÉGOUT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC

LE PRÉSENT RÈGLEMENT A ÉTÉ ADOPTÉ PAR L'ANCIENNE COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC AVANT LA CRÉATION DE LA VILLE ACTUELLE. IL EST DEMEURÉ EN VIGUEUR EN VERTU DE L'ARTICLE 6 DE LA CHARTE DE LA VILLE DE QUÉBEC, CAPITALE NATIONALE DU QUÉBEC, RLRQ, CHAPITRE C-11.5. LORS DE LA CRÉATION DE LA NOUVELLE VILLE, LES COMPÉTENCES MUNICIPALES ONT ÉTÉ PARTAGÉES ENTRE PLUSIEURS CONSEILS MUNICIPAUX DONT LE CONSEIL DE LA VILLE ET LES CONSEILS D'ARRONDISSEMENT AUXQUELS S'EST AJOUTÉ LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION QUELQUES ANNÉES PLUS TARD. LE PRÉSENT RÈGLEMENT EST RÉPUTÉ AVOIR ÉTÉ ADOPTÉ PAR DIFFÉRENTS CONSEILS EN VUE DE SON APPLICATION SUR LES OBJETS DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES. IL PEUT AVOIR ÉTÉ MODIFIÉ DE FAÇON INDÉPENDANTE PAR CHACUN DES CONSEILS DEPUIS LA CRÉATION DE LA VILLE ACTUELLE. LA PRÉSENTE VERSION S'APPLIQUE SUR LES OBJETS DE COMPÉTENCE QUI RELÈVENT DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION.

1. Dans le présent document, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

a) **«Communauté ou CUQ»**, la Communauté urbaine de Québec;

b) **«municipalité»**, une municipalité membre de la Communauté urbaine de Québec en vertu de la Loi sur la Communauté, annexe A;

c) **«capacité réservée»**, le débit maximal instantané alloué à un point de raccordement;

d) **«point de raccordement»**, un endroit où les eaux usées d'un réseau municipal sont déversées dans les collecteurs de la Communauté.

1997, C.U.Q. 95-423, a. 1.

2. Les capacités réservées indiquées à l'Annexe A sur les plans des bassins de drainage illustrés en Annexe B doivent être respectées par les municipalités.

Pour la période du 15 mai au 15 septembre, les capacités réservées en temps sec ou en temps de pluie s'appliquent, selon la température qu'il fait (temps sec ou temps de pluie).

En dehors de cette période, seules les capacités réservées en temps sec s'appliquent et cela, lorsque la température est en temps sec. En temps de pluie, les capacités réservées ne s'appliquent pas.

En plus de ce qui précède, pour les municipalités de Lac Saint-Charles et de Val-Bélair, les capacités réservées indiquées pour la période de fonte des neiges aux postes de pompage numéros 23 et 24 doivent être respectées en tout temps, peu importe la température et la période de l'année.

1997, C.U.Q. 95-423, a. 2.

3. La Communauté accepte d'intercepter et de véhiculer dans ses ouvrages d'assainissement les eaux usées provenant des municipalités en autant que les municipalités n'excèdent pas les capacités réservées indiquées à l'article 2.

Dans le cas de dépassement des capacités réservées, la Communauté utilisera au mieux la capacité de ses ouvrages mais sans responsabilité d'aucune sorte envers les municipalités visées pour les débits excédant les capacités réservées.

1997, C.U.Q. 95-423, a. 3.

4. La Communauté peut refuser tout projet de construction, d'agrandissement ou de modification d'un réseau d'égout ou d'un ouvrage d'assainissement qui entraîne un dépassement des capacités réservées ou des exigences du ministère de l'Environnement.

1997, C.U.Q. 95-423, a. 4.

5. La Communauté peut exiger toute modification ou condition qu'elle juge à-propos à un projet afin d'assurer le respect des capacités réservées et des exigences du ministère de l'Environnement.

1997, C.U.Q. 95-423, a. 5.

6. Les «ATTENDU» et «ANNEXES» du présent règlement en font partie intégrante.

1997, C.U.Q. 95-423, a. 6.

7. (*Omis.*)

1997, C.U.Q. 95-423, a. 7.

ANNEXE A

(*article 2*)

CAPACITÉS RÉSERVÉES

ANNEXE A

CAPACITÉS RÉSERVÉES PROPOSÉES

BEAUPORT

RACCORDEMENTS	DÉBIT RÉSERVÉ	
	2011	
C.U.Q.	SEC	PLUIE
	m3/s	m3/s
R-1-E-12-46	0.002	0.002
R-E-12-39	0.004	0.004
R-E-12-34	0.006	0.006
R-E-12-24	0.046	0.046
R-E-12-19	0.005	0.010
R-E-12-14A	0.033	0.069
R-1-E-106	0.050	0.180
R-2-E-106	0.001	0.004
R-E-105	0.056	0.056
R-E-102	0.022	0.043
R-E-87	0.010	0.028
R-E-83	0.002	0.002
R-E-82	0.002	0.002
R-E-80	0.001	0.001
R-E-77	0.001	0.001
R-E-76	0.006	0.006
R-E-74	0.002	0.002
R-E-72	0.001	0.001
R-E-71	0.017	0.020
R-E-66	0.001	0.019
R-E-57	0.002	0.003
R-E-54	0.003	0.005
R-E-53	0.004	0.006
DÉRY	0.143	6.034
R-E-42	0.007	0.007
R-E-39	0.006	0.009
DE-LA-STATION	0.051	1.321
R-E-36	0.007	0.014
R-E-35	0.001	0.001
R-1-E-32	0.001	0.001
R-2-E-32	0.001	0.001
R-E-22	0.072	4.001
R-1-E-65-27	0.043	0.122
R-2-E-65-27	0.001	0.003
R-E-65-18-A	0.013	0.013
R-1-E-65-3	0.007	0.022
R-2-E-65-3	0.010	0.032
R-E-18-93	0.094	0.116
R-E-18-88	0.031	0.077
R-E-18-87	0.004	0.021
R-E-18-85	0.015	0.015
R-1-E-18-84	0.013	0.021
R-2-E-18-84	0.031	0.032
R-E-18-77	0.095	0.105
R-E-18-72	0.012	0.098
R-E-18-70	0.053	0.054
R-E-18-67	0.011	0.093
R-E-18-52	0.025	0.030
R-E-18-46	0.002	0.002
R-E-18-42	0.002	0.002
R-E-18-41	0.002	0.005
R-E-18-40	0.007	0.039
R-E-18-39	0.001	0.001
R-E-18-38	0.001	0.001

CAPACITÉS RÉSERVÉES PROPOSÉES

BEAUPORT

RACCORDEMENTS	DÉBIT RÉSERVÉ	
	2011	
C.U.Q.	SEC	PLUIE
	m3/s	m3/s
R-E-18-37	0.001	0.001
R-E-18-36	0.001	0.001
R-E-18-35	0.001	0.001
R-E-18-34	0.001	0.001
R-1-E-18-33	0.001	0.001
R-E-18-31-19	0.001	0.001
R-E-18-31-18	0.001	0.001
R-E-18-31-17	0.001	0.001
R-E-18-31-13	0.001	0.001
R-1-E-18-31-10	0.001	0.001
R-2-E-18-31-10	0.005	0.005
R-E-18-31-6	0.002	0.002
R-E-18-31-2	0.001	0.001
R-E-18-13	0.001	0.001
TOTAL	1.058	12.828

CAPACITÉS RÉSERVÉES

CAP ROUGE

RACCORDEMENTS	DËBIT RESERVË	
C.U.Q.	2011	
	SEC	PLUIE
	m3/s	m3/s
R-1-O-5-10	0-068	0.098
R-2-O-5-10	0.046	0.055
R-O-5-6	0.001	0.001
R-1-O-5-4-2	0.001	0.001
R-2-O-5-4-2	0.030	0.099
TOTAL	0. 145	0.254

ANNEXE A

CAPACITÉS RÉSERVÉES 2001
CHARLESBOURG

RACCORDEMENTS	DÉBIT RÉSERVÉ	
	SEC	PLUIE
	m^3/s	m^3/s
R-1-O-336	0.001	0.001
R-2-O-336	0.015	0.015
R-1-O-328	0.009	0.008
R-2-O-328	0.002	0.002
R-O322	0.002	0.002
R-O-298	0.001	0.001
R-O-295	0.001	0.001
R-O-284	0.004	0.004
R-O-274	0.001	0.001
R-O-272	0.001	0.002
R-O-264	0.001	0.001
R-O-261	0.001	0.001
R-O-260	0.017	0.018
R-O-259	0.001	0.001
R-O-257	0.001	0.001
R-O-255	0.001	0.001
R-O-254	0.019	0.019
R-O-252	0.007	0.010
R-O-250	0.001	0.001
R-O-249	0.005	0.005
R-O-248	0.003	0.003
R-O-246	0.001	0.001
R-O-245-A	0.006	0.006
R-O-245	0.001	0.001
R-O-244	0.010	0.010
R-O-243	0.005	0.006
R-O-242	0.002	0.002
R-1-O-240	0.001	0.000
R-2-O-240	0.003	0.004
R-O-232	0.001	0.000
R-1-O-222	0.001	0.001
R-2-O-222	0.038	0.052
R-O-210	0.007	0.007
R-O-271-35	0.081	0.181
R-O-271-4	0.002	0.003
R-1-O-271-3	0.002	0.002
R-2-O-271-3	0.003	0.003
TOTAL OUEST	0.258	0.376
R-1-E-12-85	0.092	0.232
R-2-E-12-85	0.002	0.003
R-E-12-84	0.009	0.009
R-E-12-79	0.011	0.011
R-E-12-75	0.006	0.009
R-E-12-69	0.003	0.016
R-E-12-66	0.003	0.016
R-E-12-63	0.005	0.016
R-E-12-61	0.001	0.001
R-E-12-58	0.059	0.071
R-1-E-12-57	0.010	0.014
R-2-E-12-57	0.017	0.029
R-E-12-52	0.007	0.007
R-2-E-12-46	0.002	0.002
R-E-12-35	0.006	0.089
R-E-12-31	0.082	0.190
R-E-12-26-32	0.028	0.028
R-E-12-26-28	0.014	0.014
R-E-12-26-22	0.021	0.021
R-E-12-26-20	0.004	0.004
R-E-12-26-15	0.043	0.043
R-E-12-26-12	0.002	0.002
R-E-12-26-6	0.109	0.280
R-E-18-31-20	0.050	0.116
TOTAL EST	0.586	1.224
TOTAL EST-OUEST	0.844	1.601

Le 21 août 2001

ANNEXE A

CAPACITÉS RÉSERVÉES

L'ANCIENNE LORETTE

RACCORDEMENTS	DÉBIT RÉSERVÉ	
	2011	
C.U.Q.	SEC	PLUIE
	m3/s	m3/s
R-O-64-43	0.003	0.006
R-1-O-64-41	0.005	0.012
R-2-O-64-41	0.003	0.008
R-O-64-38	0.009	0.022
R-O-64-35	0.012	0.018
R-O-64-34	0.002	0.002
R-O-64-32	0.003	0.041
R-O-64-29	0.002	0.026
R-O-64-27	0.001	0.010
R-O-64-26	0.002	0.010
R-O-64-23	0.008	0.097
R-O-64-21	0.042	0.044
R-O-64-20	0.001	0.001
R-O-64-17	0.001	0.001
R-1-O-64-15	0.002	0.003
R-2-O-64-15	0.001	0.010
R-1-O-64-7	0.073	0.422
R-2-O-64-7	0.018	0.034
R-O-64	0.002	0.004
R-O-60	0.033	0.068
R-O-57	0.002	0.020
R-O-47	0.013	0.052
R-O-41	0.002	0.003
R-O-40-A	0.012	0.012
R-O-47-3	0.043	0.206
R-O-84	0.011	0.011
TOTAL	0.303	1.141

CAPACITÉS RÉSERVÉES

LAC SAINT-CHARLES

RACCORDEMENTS	DÉBIT RÉSERVÉ		
	201 1		
C.U.Q.	SEC	PLUIE	FONTE DE NEIGES
	m3/s	m3/s	m3/s
R-O-202-26	0.118	0.119	0.235
TOTAL	0.118	0.119	0.235

CAPACITÉS RÉSERVÉES

LORETTEVILLE

RACCORDEMENTS	DÉBIT RÉSERVÉ	
C.U.Q.	2011	
	SEC	PLIJIE
	m3/s	m3/s
R-O-149-64-A	0.001	0.001
R-O-149-64	0.001	0.001
R-O-149-63	0.001	0.001
R-O-149-62	0.001	0.001
R-1-O-149-61	0.001	0,001
R-2-O-149-61	0.013	0.014
R-O-149-59	0.001	0.001
R-O-149-55-A	0.001	0.001
RO-149,,51	0.001	0.001
RO-149-48	0.001	0.001
R-O-149-39	0.003	0.003
R-O-149-36	0.005	0.007
R-O-149-29	0.022	0.031
R-O-149-3	0.031	0.100
R-O-140-A	0.025	0.055
R-1-O-138	0.001	0.001
R-2-O-138	0.019	0.720
R-O-132	0.086	2.452
R-O-129-A	0.064	0.118
TOTAL	0.278	3.510

Annexe A

CAPACITÉS RÉSERVÉES QUÉBEC

RACCORDEMENTS	DÉBIT RÉSERVÉ	
	2011	
C.U.Q.	SEC	PLUIE
	m3/s	m3/s
LEBOURGNEUF		
R-E-12-26-73	0.044	0. 044
R-E-12-26-69-22	0.0513	0.0523
R-E-12-26-69-8	0.008	0.007
R-E-12-26-68	0.0017	0.0017
R-E-12-26-63	0.015	0.015
R-E-12-26-57	0.009	0.009
R-E-12-26-52	0.046	0.087
R-E-12-26-48	0.023	0.023
R-l -E-12-26-38	0.001	0.001
R-2-E-12-26-38	0.031	0.031
SAINT-PASCAL		
R-E-16	0.001	0.001
R-E-12-14	0.001	0.001
R-E-12-4	0.001	0.001
R-E-9	0.001	0.001
CHAMPFLEURY	0.219	6.542
NORD OUEST	0.002	0.002
R-E-3-34-23-1	0.002	0.002
R-E-3-34-18	0.002	0.002
R-E-3-34-10	0.006	0.155
R-E-3-34-9	0.007	0.188
R-E-3-34-6	0.257	6.622
R-E-3-34-4		
SE-12		
TOTAL	0.257	6.622
EG. PR.-EDOUAR	1.310	2.820
REG. ST-ROCH	0.950	3.695
ST-ANDRÉ	0.000	0.000
R-E-3-7-4 (SST)	0.278	0.616
R-E-3-7-10	0.001	0.001
R-E-3-7-15	0.001	0.001
R-E-3-7-17	0.001	0.001
R-E-3-7-20	0.001	0.001
R-E-3-7-23	0.001	0.001
E-3-7-24	0.001	0.001
R-E-3-7-26	0.169	0.170
LIMOILOU		
POSTE LIMOILOU	2.177	10.999
TOTAL EST	2.630	15.486

CAPACITÉS RÉSERVÉES

Annexe A

QUÉBEC

RACCORDEMENTS	DÉBIT RÉSERVÉ	
	2011	
C.U.Q.	SEC	PLUIE
	m3/s	m3/s
R-O-213	0.004	0.004
R-O-174	0.005	0.005
R-O-170	0.004	0.004
R-O-163	0.016	0.016
R-O-155	0.004	0.004
R-1-O-149-66	0.001	0.001
R-2-O-149-66	0.005	0.007
R-O-128	0.007	0.013
R-O-127	0.035	0.037
R-O-122	0.108	0.178
R-O-80-36	0.077	0.124
R-O-80-16	0.037	0.043
R-O-47-2	0.036	0.110
R-O-4-43	0.190	0.307
R-1-O-4-42-1	0.017	0.016
R-O-114-44	0.003	0.003
R-O-4-1-74	0.032	1.994
TOTAL OUEST	0.581	2.866

SAINT-AUGUSTIN

CAPACITÉS RÉSERVÉES PROPOSÉES

RACCORDEMENTS	DÉBIT RÉSERVÉ	
	2011	
C.U.Q.	SEC	PLUIE
	m3/s	m3/s
R-O-23-89	0.121	0.142
R-O-23-36-6	0.071	0.071
POSTE # 31	0.009	0.009
R-2-O-23-36	0.010	0.010
TOTAL	0.211	0.232

Annexe A

CAPACITÉS RÉSERVÉES

SAINT-ÉMILE

RACCORDEMENTS	DÉBIT RÉSERVÉ	
	2011	
C.U.Q.	SEC	PLUIE
	m3/s	m3/s
R-O-202-25	0.006	0.006
R-O-202-16-A	0.006	0.006
R-O-194	0.065	0.065
R-O-187	0.010	0.010
R-O-183	0.001	0.001
R-O-178	0.023	0.023
TOTAL	0.111	0.111

ANNEXE B

SAINTE-FOY

RACCORDEMENTS	DÉBIT RÉSERVÉ	
	2011	
C.U.Q.	SEC	PLUIE
	m3/s	m3/s
ROSS		
R-O-4-1-19-3	0.144	7.112
LONGCHAMP		
R-O-4-1-18-5	0.157	5.609
DIJON		
R-O-4-1-13	0.104	0.298
R-O-4-1-12-A	0.051	0.051
R-2-O-4-42-1	0.025	0.025
R-1-O-4-41	0.131	0.220
R-2-O-4-41	0.076	0.114
R-1-O-4-35	0.025	0.025
R-2-O-4-35	0.002	0.002
R-3-O-4-35	0.143	0.473
R-O-4-26	0.004	0.004
R-O-4-25	0.124	0.191
R-O-4-24	0.004	0.004
R-O-4-19	0.003	0.003
R-O-4-18	0.002	0.002
R-O-4-15	0.129	0.261
R-O-4-10	0.008	0.008
R-O-4-8	0.008	0.008
R-O-4-1-5	0.164	0.634
CHAUVEAU		
R-O-64-44	0.035	0.075
CHAMPIGNY		
R-O-38	0.008	0.010
R-O-34	0.008	0.008
R-O-31	0.016	0.064
R-O-29	0.017	0.017
R-O-26	0.003	0.003
R-O-25	0.007	0.007
R-O-22	0.010	0.010
R-O-20	0.009	0.009
R-O-15	0.018	0.018
R-O-7	0.016	0.066
R-O-23-45	0.004	0.004
R-1-O-23-36	0.006	0.006
R-1-O-23-29-4	0.011	0.038
R-2-O-23-29-4	0.004	0.067
R-2-O-23-29	0.008	0.018
R-O-23-16	0.011	0.113
R-O-23-11	0.004	0.004
R-O-23-8	0.014	0.030
R-O-23-7	0.005	0.005
R-O-23-4	0.004	0.004
TOTAL	1.522	15.620

CAPACITÉS RÉSERVÉES

VILLE : SILLERY

BASSIN	DÉBIT RÉSERVÉ	
C.U.Q.	2011	
	SEC	PLUIE
	m3/s	m3/s
POSTE 11 R-O-4-1-20	0.080	3.329
R-O-4-1-64	0.001	0.001
DU RAVIN R-O-4-1-63-4	0,004	0.146
COULONGE R-O-4-1-61-2	0.266	2.549
LEMOYNE R-O-4-1-55-2	0.026	1.204
BEAULIEU R-O-4-1-44-3	0.031	1.491
DE L'ÉGLISE R-O-4-1-24-3	0.034	1.081
POSTE 10 R-O-4-1-22-1	0.023	0.023
ST-LOUIS R-O-4-1-21-18	0.030	1.753
AUGUSTINES R-O-4-1-21-1-2 R-O-4-1-21-2	0.070 0.001	1.384 0.001
TOTAL	0.542	12.592

CAPACITÉS RÉSERVÉES PROPOSÉES

VAL BÉLAIR

RACCORDEMENTS	DÉBIT RÉSERVÉ		
	2011		
C.U.Q.	SEC	PLUIE	FONTE DE NEIGES
	m3/s	m3/s	m3/s
R-O-114-98	0.054	0.065	0.193
R-O-114-92	0.008	0.008	
R-O-114-86	0.017	0.017	
R-O-114-83	0.008	0.008	
R-O-114-82	0.005	0.005	
R-O-114-81-A	0.008	0.030	
R-O-114-81	0.007	0.007	
R-O-114-80	0.006	0.032	
R-O-114-78	0.005	0.005	
R-O-114-77-A	0.006	0.006	
R-O-114-77	0.008	0.008	
R-1-O-114-75	0.011	0.011	
R-2-O-114-75	0.011	0.011	
R-O-114-74	0.007	0.007	
R-O-114-73	0.015	0.015	
R-O-114-72	0.003	0.003	
R-O-114-71	0.007	0.007	
R-O-114-70	0.016	0.016	
R-O-114-69	0.008	0.008	
R-O-114-67	0.007	0.007	
R-O-114-65-A	0.009	0.010	
R-O-114-58	0.044	0.055	
R-O-114-52	0.018	0.018	
R-O-114-51	0.015	0.017	
R-O-114-40	0.004	0.004	
R-O-114-36	0.012	0.011	
R-O-114-34	0.022	0.035	
R-O-114-31	0.015	0.015	
R-O-114-28	0.020	0.015	
TOTAL	0.375	0.457	0.193

CAPACITÉS RÉSERVÉES

VANIER

RACCORDEMENTS	DEBIT RŹSERVË	
C.U.Q.	2011	
	SEC	PLUIE
	m3/s	m3/s
# 25 CUQ R-E-3-34-11-6	0.087	0.193
CHAN.-CÔTÉ R-E-3-34-23-2	0.034	0.990
P.-BERTRAND R-E-3-34-35	0.029	1.777
R-E-3-34-31 R-E-3-34-27	0.001 0.002	0.009 0.032
TOTAL	0.153	3.001

ANNEXE B
(*article 2*)

PLAN DU BASSIN DE DRAINAGE

ANNEXE B
(extrait)

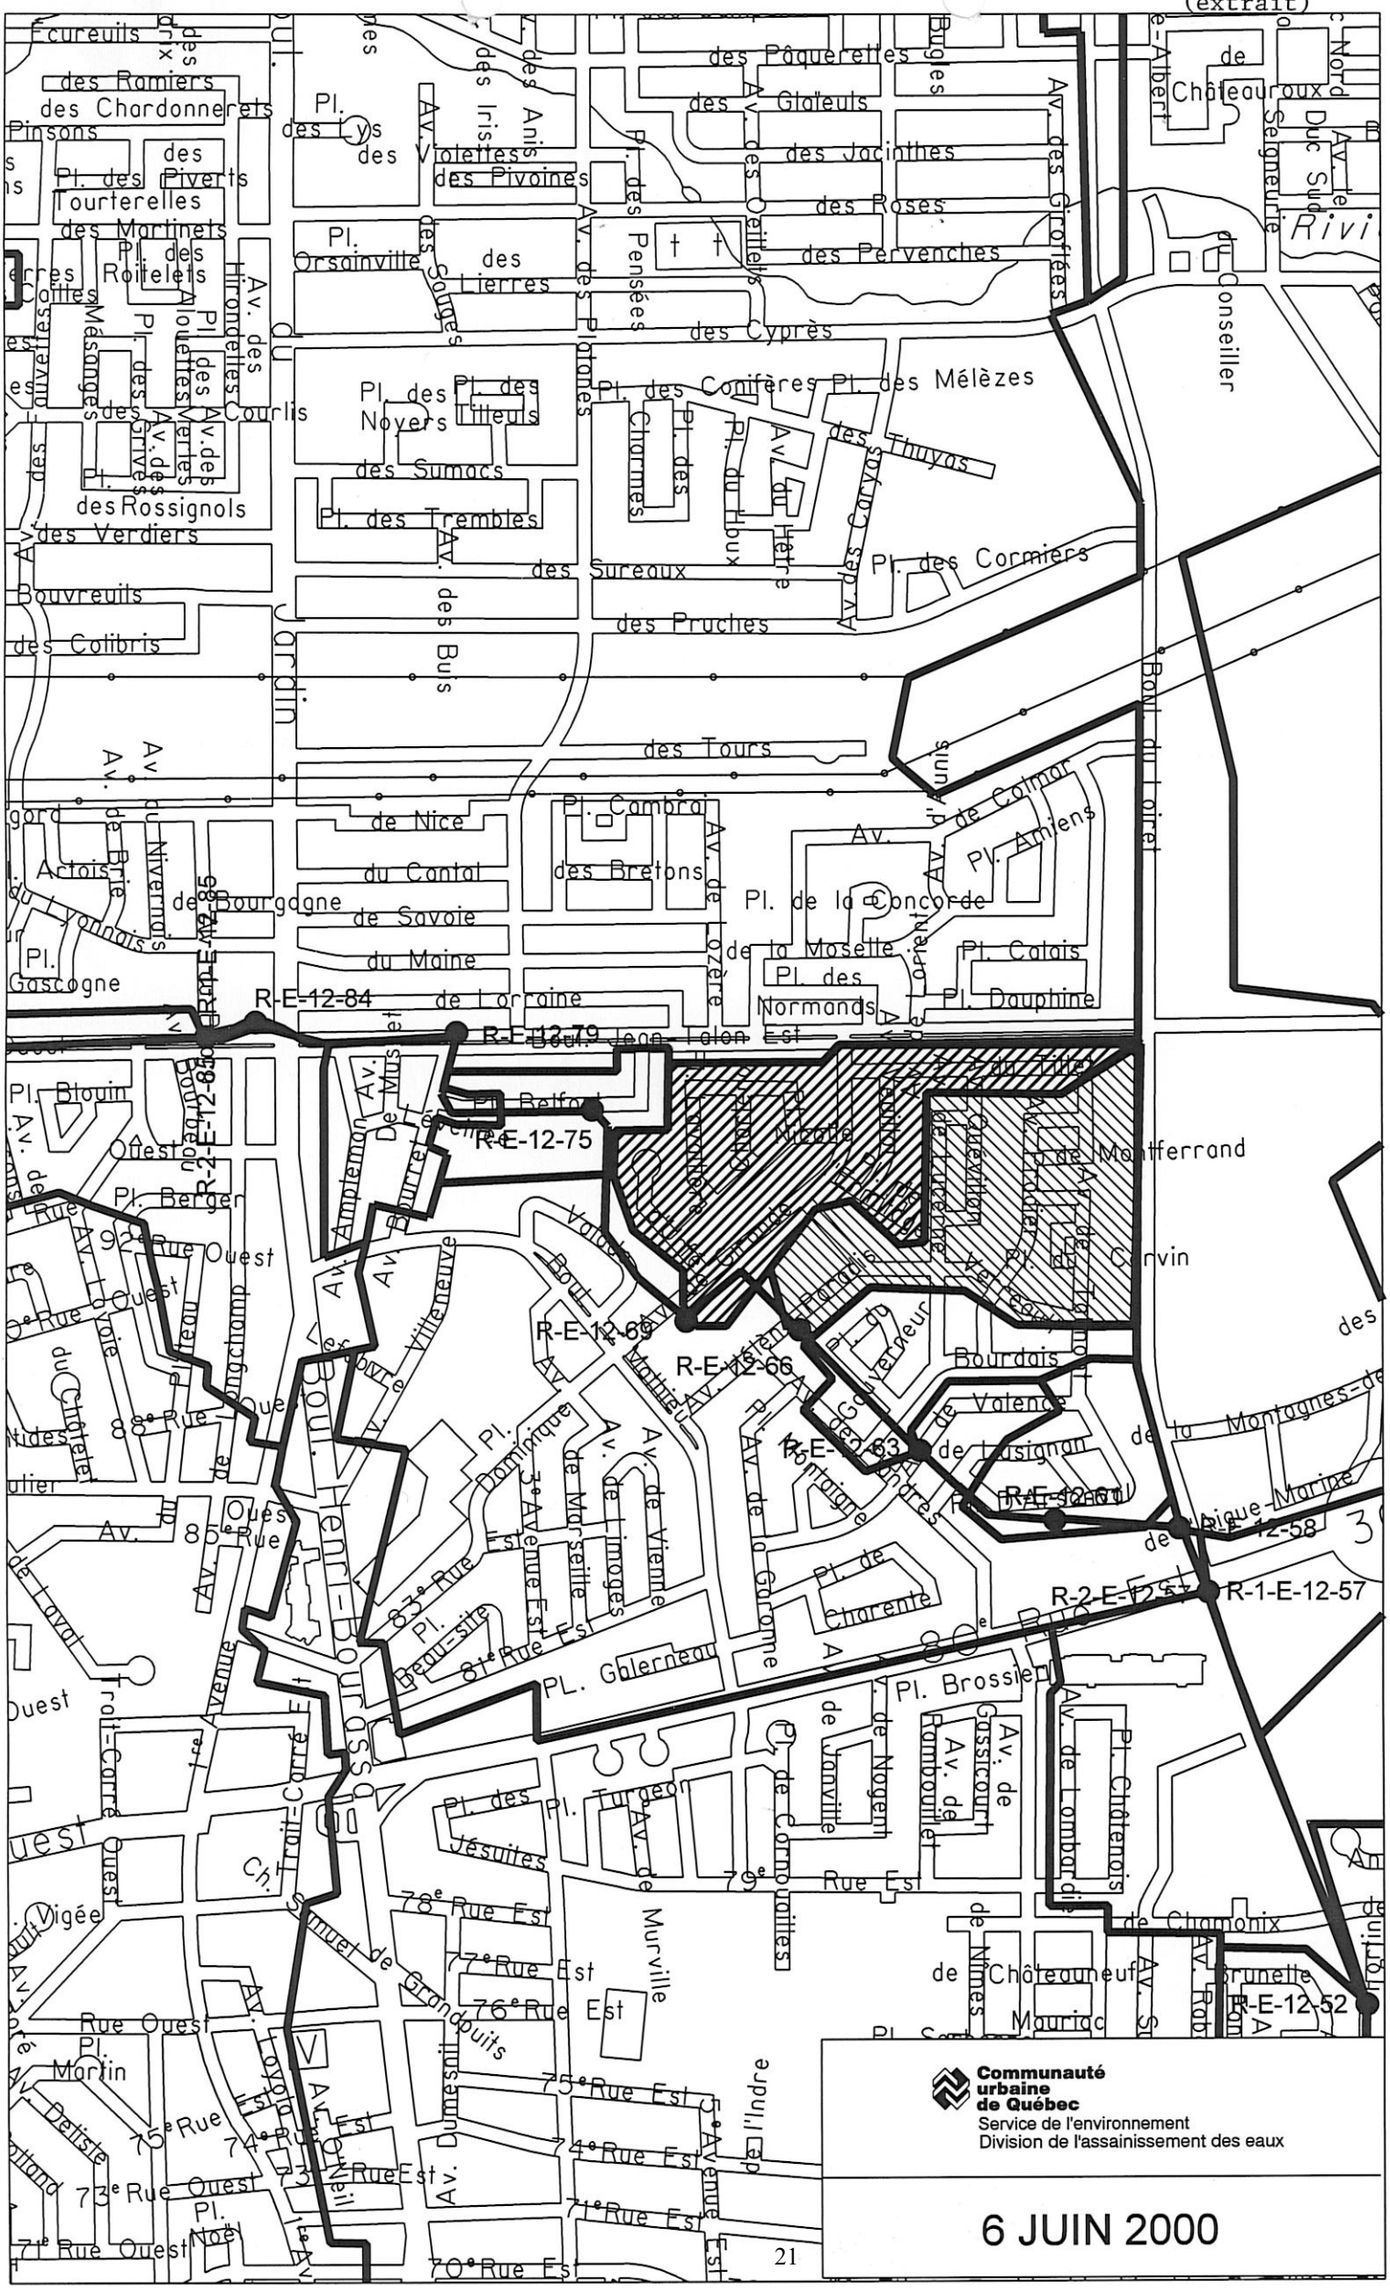

TABLE DES MATIÈRES

ANNEXE A.....4

ANNEXE B.....20